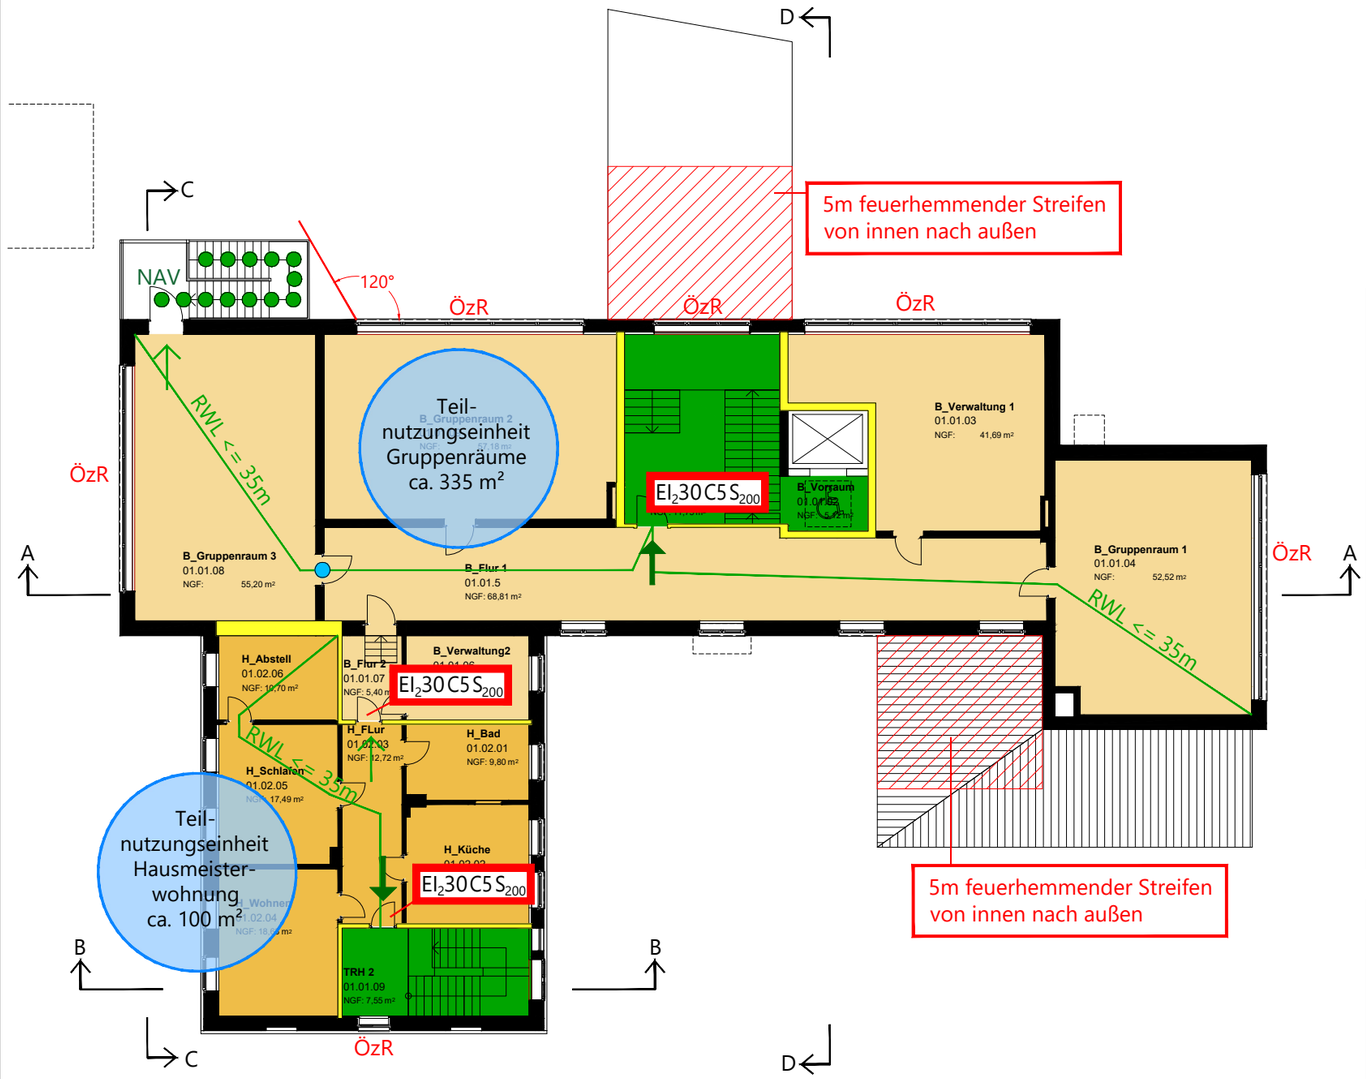

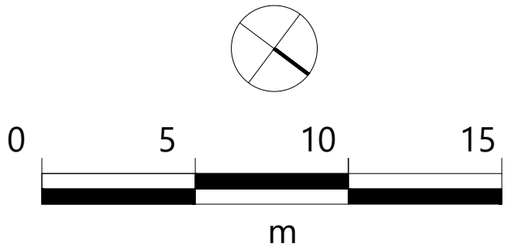

LEGENDE

- feuerhemmende Wand EI30
- notwendiger Treppenraum
- Teilnutzungseinheiten
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- RWL — Rettungsweglänge
- Rettungswegführung

- EI_230C5S_{200} — feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
- SaC5 — dicht- und selbstschließende Tür
- ÖzR — Öffnung zur Rauchableitung
- NAV — Notausgangsverschluß gem. DIN EN 179
- Tür darf nicht verschlossen sein

Bürgerhaus in Meiendorf BiM
Obergeschoss
Visualisierung zum objektbezogenen Brandschutzkonzept vom 22.03.2022, Ergänzung vom 05.04.2022 gem. Nachforderung Bauprüf vom 28.03.2022

Bauherr:

FHH Bezirksamt Wandsbek
Dezernat Steuerung und Service
Fachamt Interner Service
Schloßstraße 60
22041 Hamburg

Objekt:

Bürgehaus in Meiendorf BiM
Saseler Straße 21
22145 Hamburg

Fachplaner Brandschutz:

Ingenieur- und Sachverständigenbüro
für Brandschutz und Arbeitssicherheit
Dipl.-Ing. Uli Lesem
Am Dalmannkai 4
20457 Hamburg

Tel.: 040 46093237
Fax: 040 46093899
uli.lesem@brandschutz-lesem.de