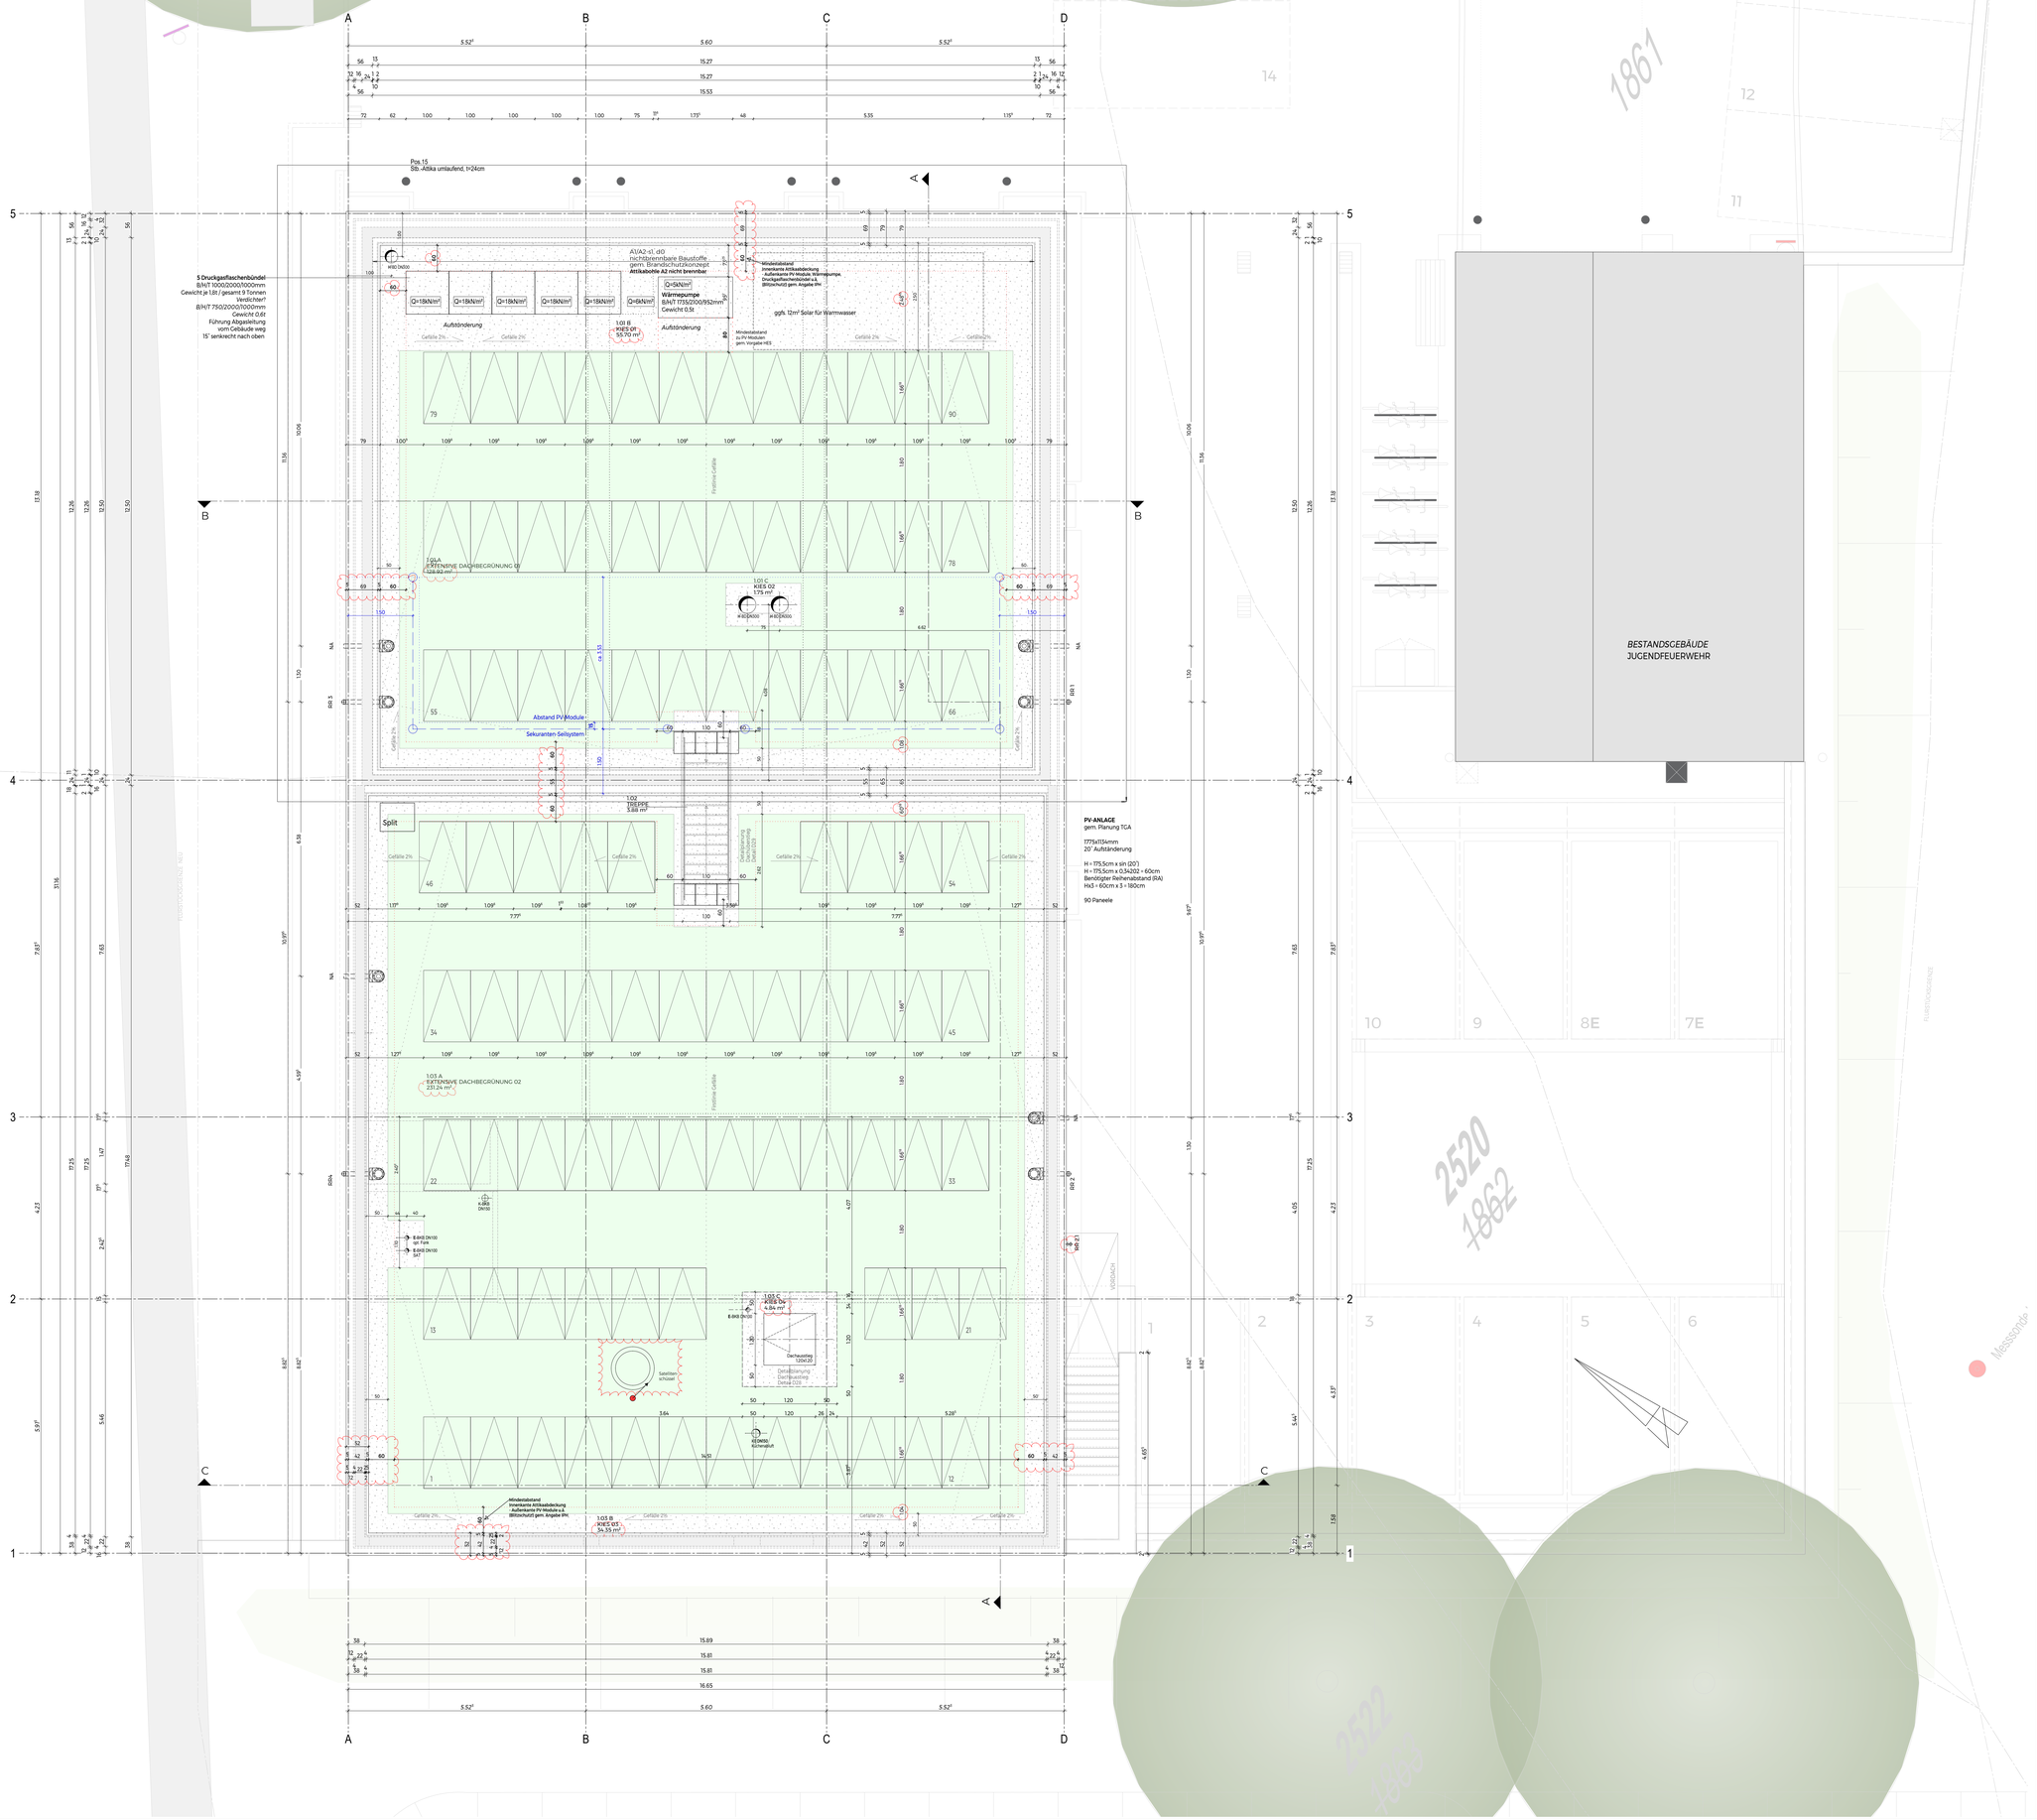

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Fb	Feuerbeständig	(R) EI 90 | F90-AB feuerbeständig
hFh	Hoch Feuerhemmend	
Fh	Feuerhemmend	
stf	stoßfest	R 90 | F90-AB feuerbeständig als tragendes Bauteil
R	Rauchdicht	
S	Selbstschließend	
D	Dichtschließend	
1.RW	erster Rettungsweg	
2.RW	zweiter Rettungsweg	
NAG	Notausgang	
NAS	Notausstieg	

Gebäudeklasse 3

LEGENDE PLAN

- Magerbetonauffüllung
- Mauerwerk
- Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Beton unbewehrt
- Holzbau
- GK-Leichtbauwände
- WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
- WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- UD Unterzugdurchbruch
- ST Strangbezeichnung
- Rohboden- / Rohdeckenversprung
- Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
UKRD	Unterkante Rohdecke
KB	Kernbohrung
BKB	Bodendurchbruch-Kernbohrung
DKB	Deckendurchbruch-Kernbohrung
MB/M	Mitte Bohrung
S	Sanitär
L	Lüftung
H	Heizung
E	Elektro
BE	Bodeneinlauf
ZK	Zugangskontrolle
ZC	Zahlen-Codierung
PSG	Panik-Stangengriff
AHD	Abhangdecke
BH	Brüstungshöhe
BB	Bodenbelag
DB	Deckenbelag
RH	Rohhöhe
LH	lichte Höhe
FL	Fliesen
FL(VK)	Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
L	Linoleum
PF	Betonsteinpflaster

- Änderungswolke
- Klärungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

BAUNULL ± 0.00 = +2.65 m NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG — DACHAUFSICHT - Dachbegrünung 709-5-06

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT
A	Attika-Achse 5 kann leitend sein/ gem. Rückmeldung von Herrn Helmke, IPH; Anordnung Druckgasflaschenbündel mit Abstand zur Attikaabdeckung > mind. 60cm, Ergänzung Dachüberstieg gem. Detailplanung	27.05.25	BAU	
WP3	Abmessungen Attika gem. Detailplanung, Angabe am Dachfläche	30.04.25	BAU	

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WP3 — STATUS
A — INDEX

BAUHERR:

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN :

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg

DACHAUFSICHT - Dachbegrünung

Architekturbüro
Pflügelbauer & Scheffczyk
PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429
www.pflugelbauer.de

PROJEKT-NR.:	709
MASZSTAB :	1 : 50
BLATT :	709-5-06
GEZ.: BAU	DATUM : 30.04.2025